

ИНВ. N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. N

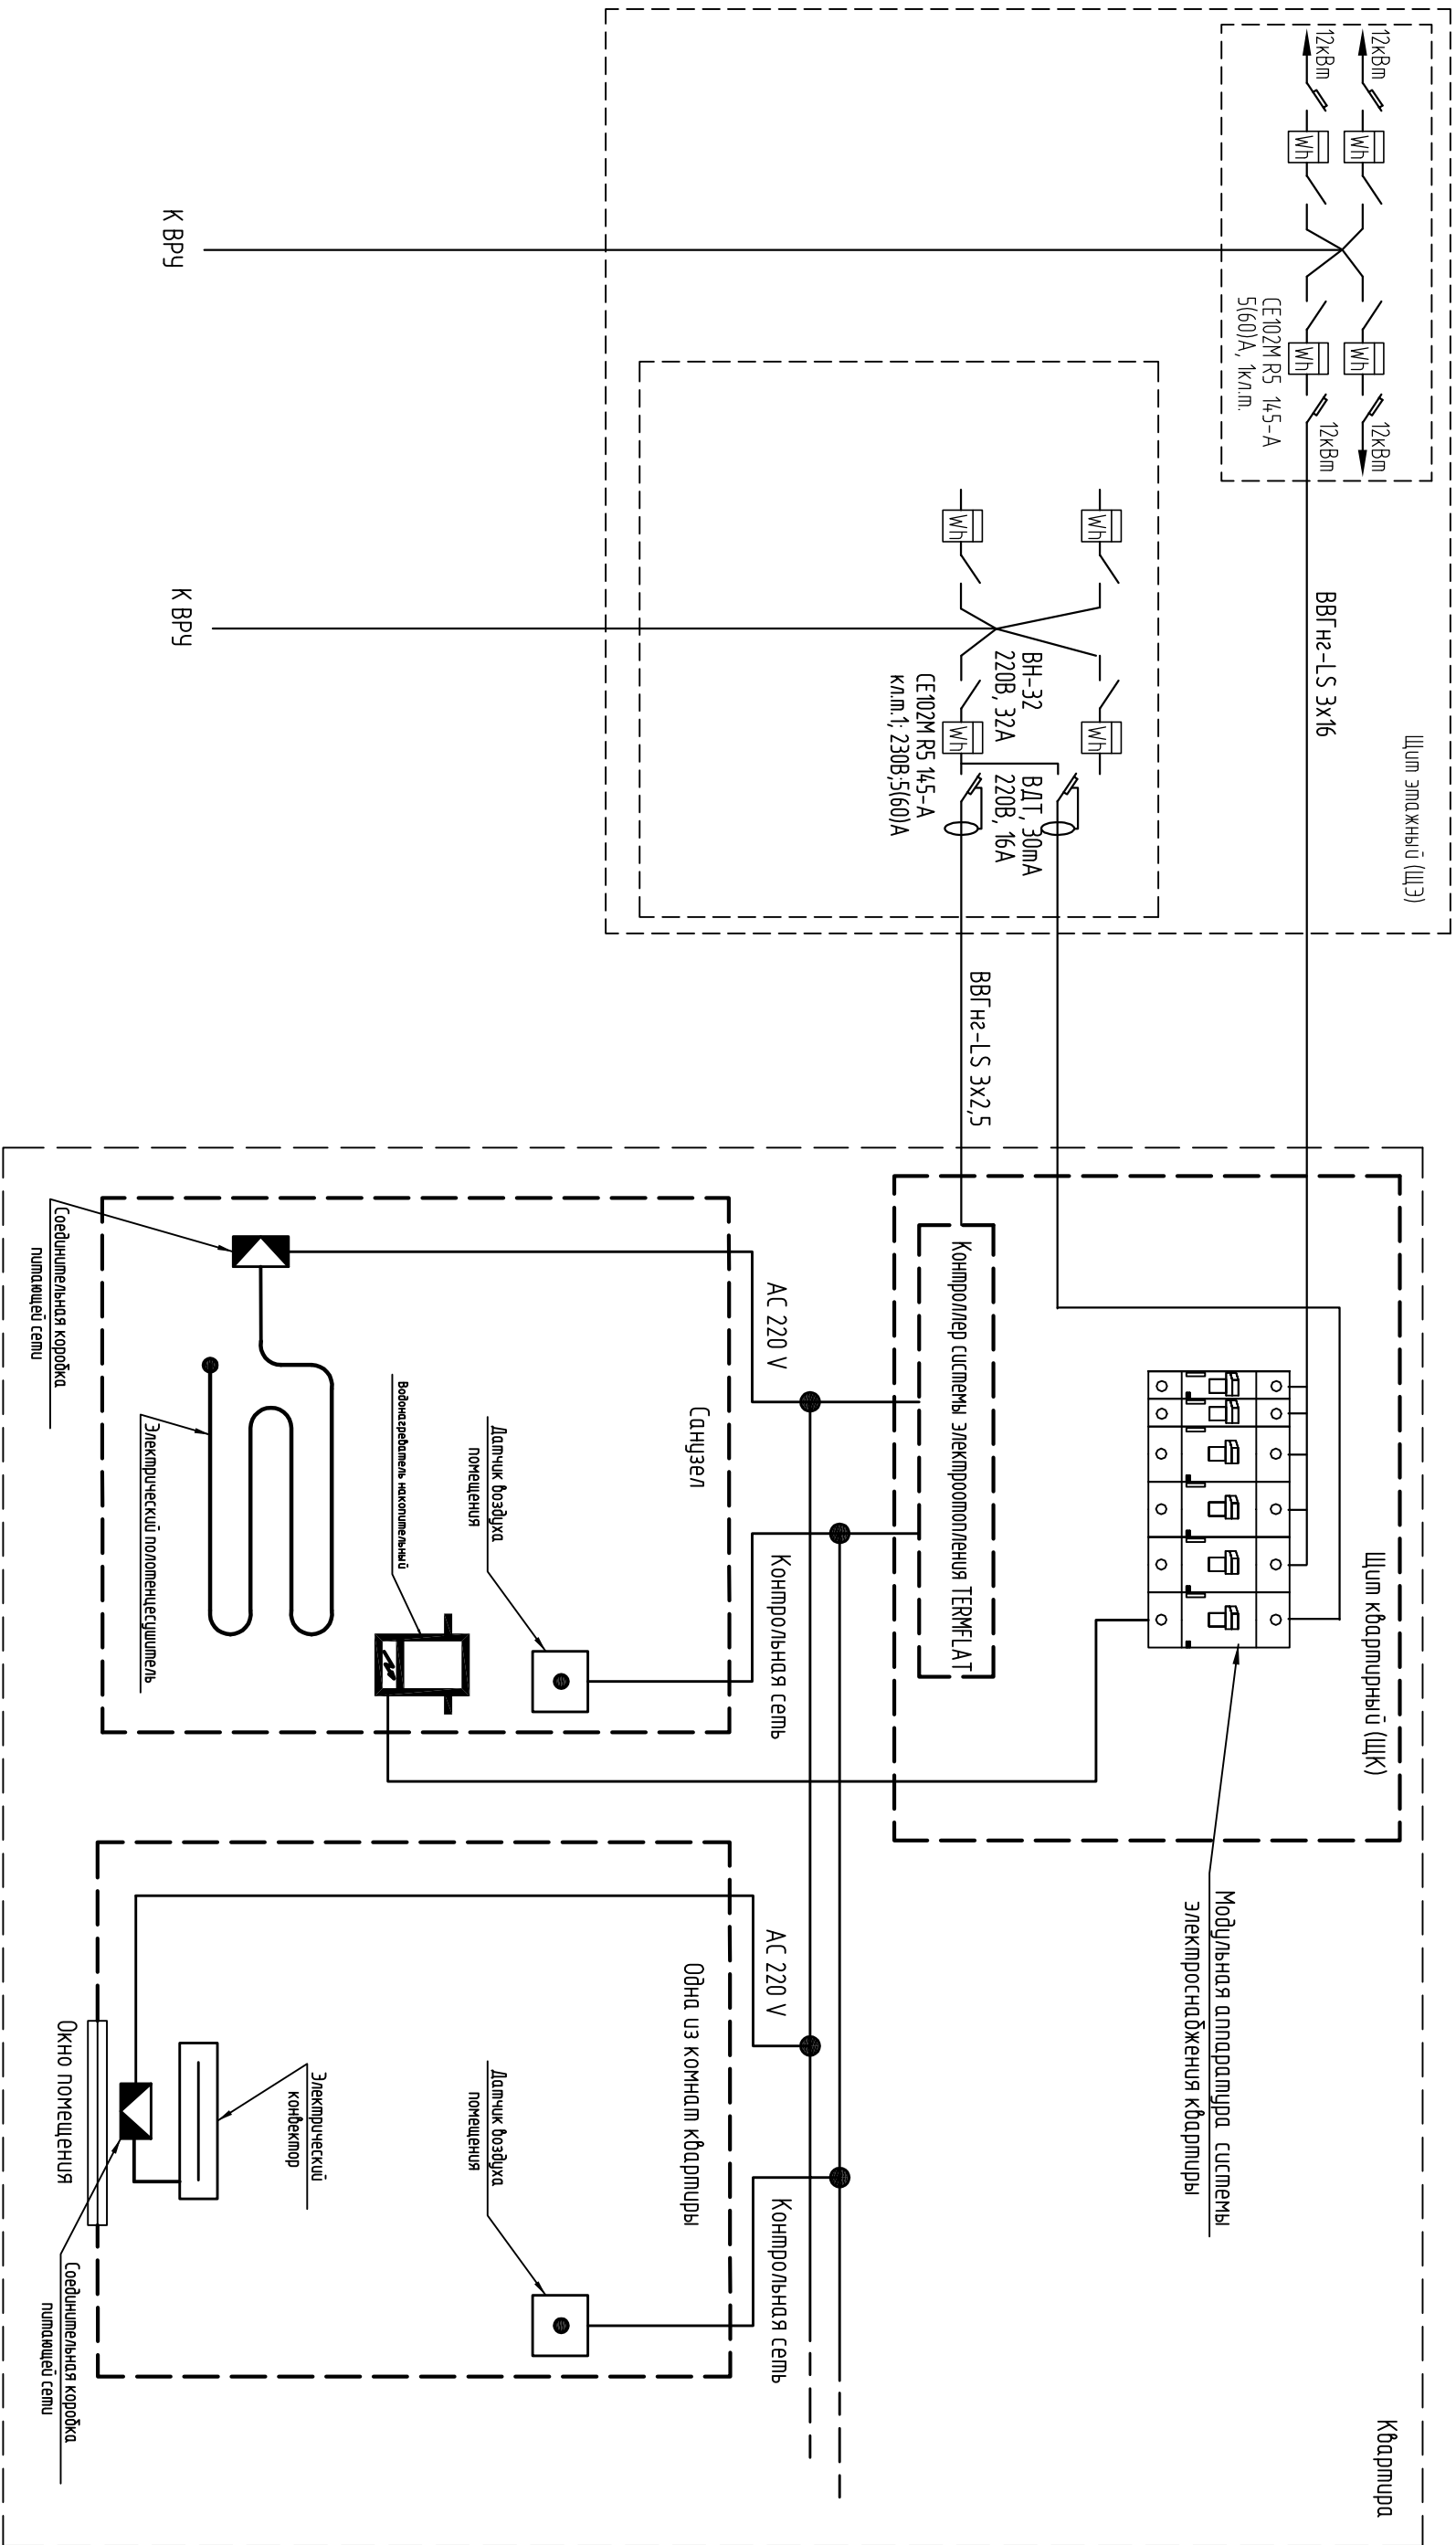


Схема содержит условно-оценочные данные. При проектировании следует рассчитывать пуско-защитных аппаратов, согласно действующим техническим нормам

							Шестнадцатизначное односекционное жилое здание.		
Изм.	КОЛ	УЧЛИСТ	N	ДОК	ПОДПИСЬ	ДАТА			
Разраб.		Панов							
Пробер.		Чикишев							
ГИП		Чикишев							
Н. контроль		Царегородцев					Структурная схема размещения оборудования в этажных и квартирном щите. Схема системы отопления.		
		Бондаренко							
							Электрическое отопление		
						СТАДИЯ		ЛИСТ	ЛИСТОВ
							Р		
							000 "ГК Терм"		